

RUA JOSE RODRIGUES FURTADO

PROFUNDIDADE DA REDE
NESTE LOCAL = 0,55m

AV. 3 DE MAIO


RUA ANTONIO DA COSTA JUNQUEIRA

AV. 25 DE DEZEMBRO

PROFUNDIDADE DA REDE
NESTE LOCAL = 1,80M

PROFUNDIDADE DA REDE
NESTE LOCAL = 0,70M

PROFUNDIDADE
DA REDE
NESTE LOCAL =
1,00m

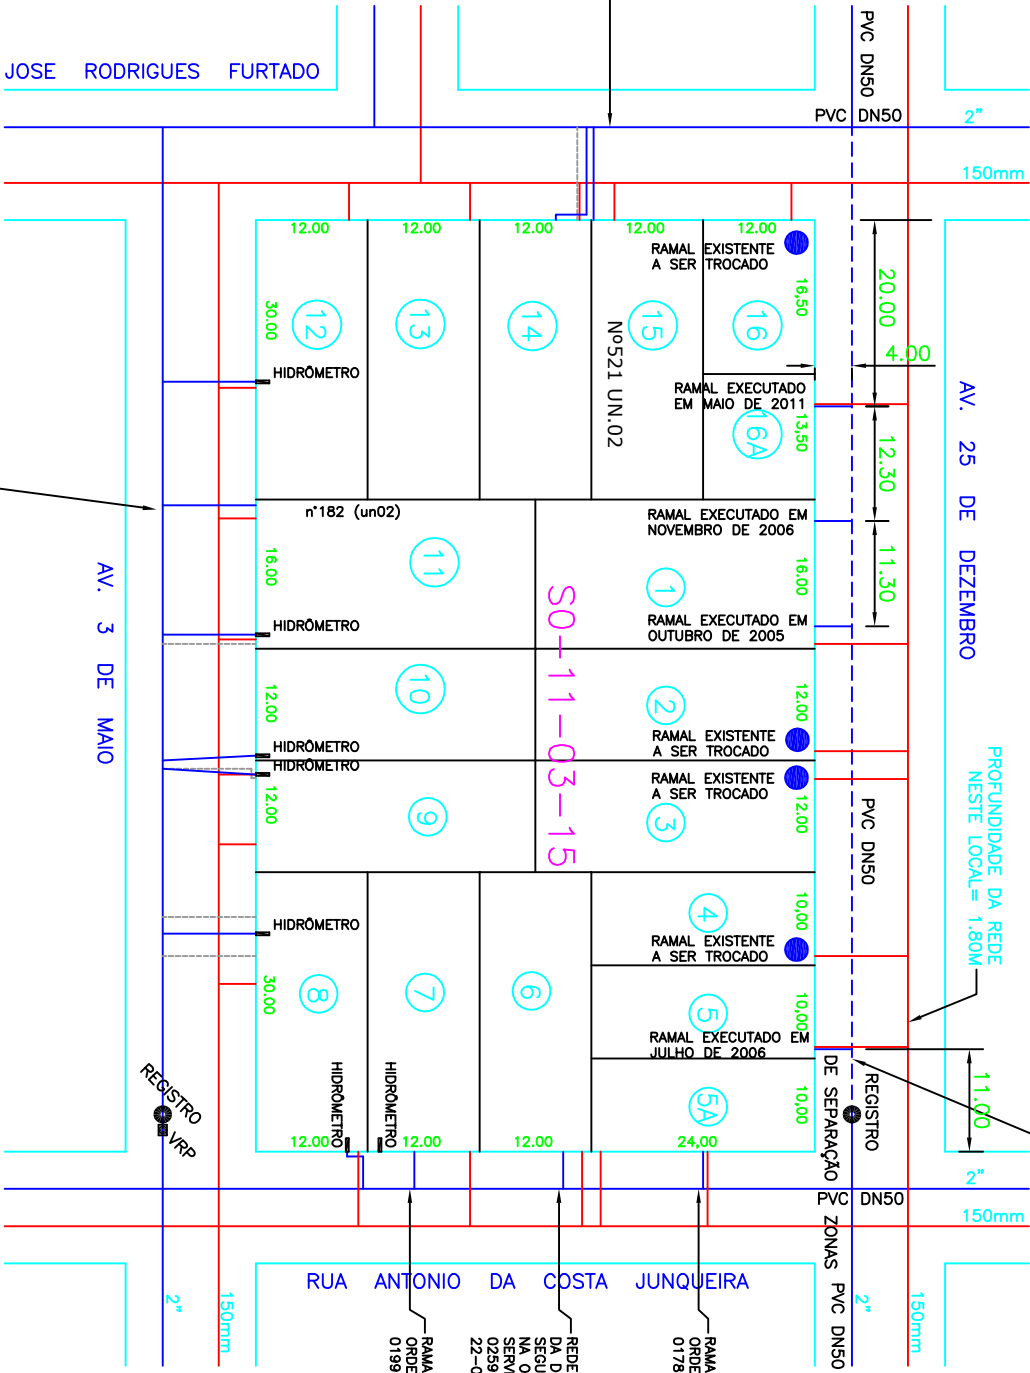

RAMAL INFORMADO NA
ORDEN DE SERVIÇO:
017895/2007-7

REDE DE ÁGUA A 5m
DA DIVERSA, INFORMADO
NA ORDEN DE
SERVIÇO:
025969/2008-0, EM
22-07-2008.

RAMAL INFORMADO NA
ORDEN DE SERVIÇO:
019947/2009-0

| RESUMO DE RAMAIS A TROCAR OU EXECUTAR | | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|------------|
| RAMAIS DE ÁGUA | | RAMAIS DE ESGOTO | |
| COMP. | QUANTIDADE | COMP. | QUANTIDADE |
| 4 metros | 4 | 4 metros | - |
| 10 metros | - | 10 metros | - |
| 14 metros | - | 14 metros | - |
| 16 metros | - | 16 metros | - |
| total = 4 un (16m) | | total = - | |

LEGENDA

- A** - RAMAL DE ÁGUA EXISTENTE
- E** - RAMAL DE ESGOTO EXISTENTE
- - RAMAL DE ÁGUA A CONSTRUIR OU TROCAR
- - REDE E RAMAL DE ÁGUA EXISTENTE
- - REDE E RAMAL DE ESGOTO EXISTENTE
- - - - REDE DE ÁGUA A EXECUTAR OU SUBSTITUIR
- - - - REDE DE ESGOTO A CONSTRUIR
- - PV EXISTENTE
- - PV A CONSTRUIR

POÇOS DE VISITA A CONSTRUIR = -